




ПОГОДЖЕНО:
Керівник
Луганської ВЦА
О.С. ДУНЕЦЬ
2021 р.

ПОГОДЖЕНО:
Головний інженер
КП "Жилосервіс"
О.С. СОЦКОВ
2021 р.

ПОГОДЖЕНО:
Головний інженер
ДТЕК Луганська ТЕС
С.В. СЕРЕБРЯНСЬКИЙ
2021 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор КП "Луганська
теплова енергетична компанія"
О.В. СКАРАТОВ
2021 р.

Температурний графік роботи теплової мережі м. Щастя в опалювальний період 2021-2022 рр.

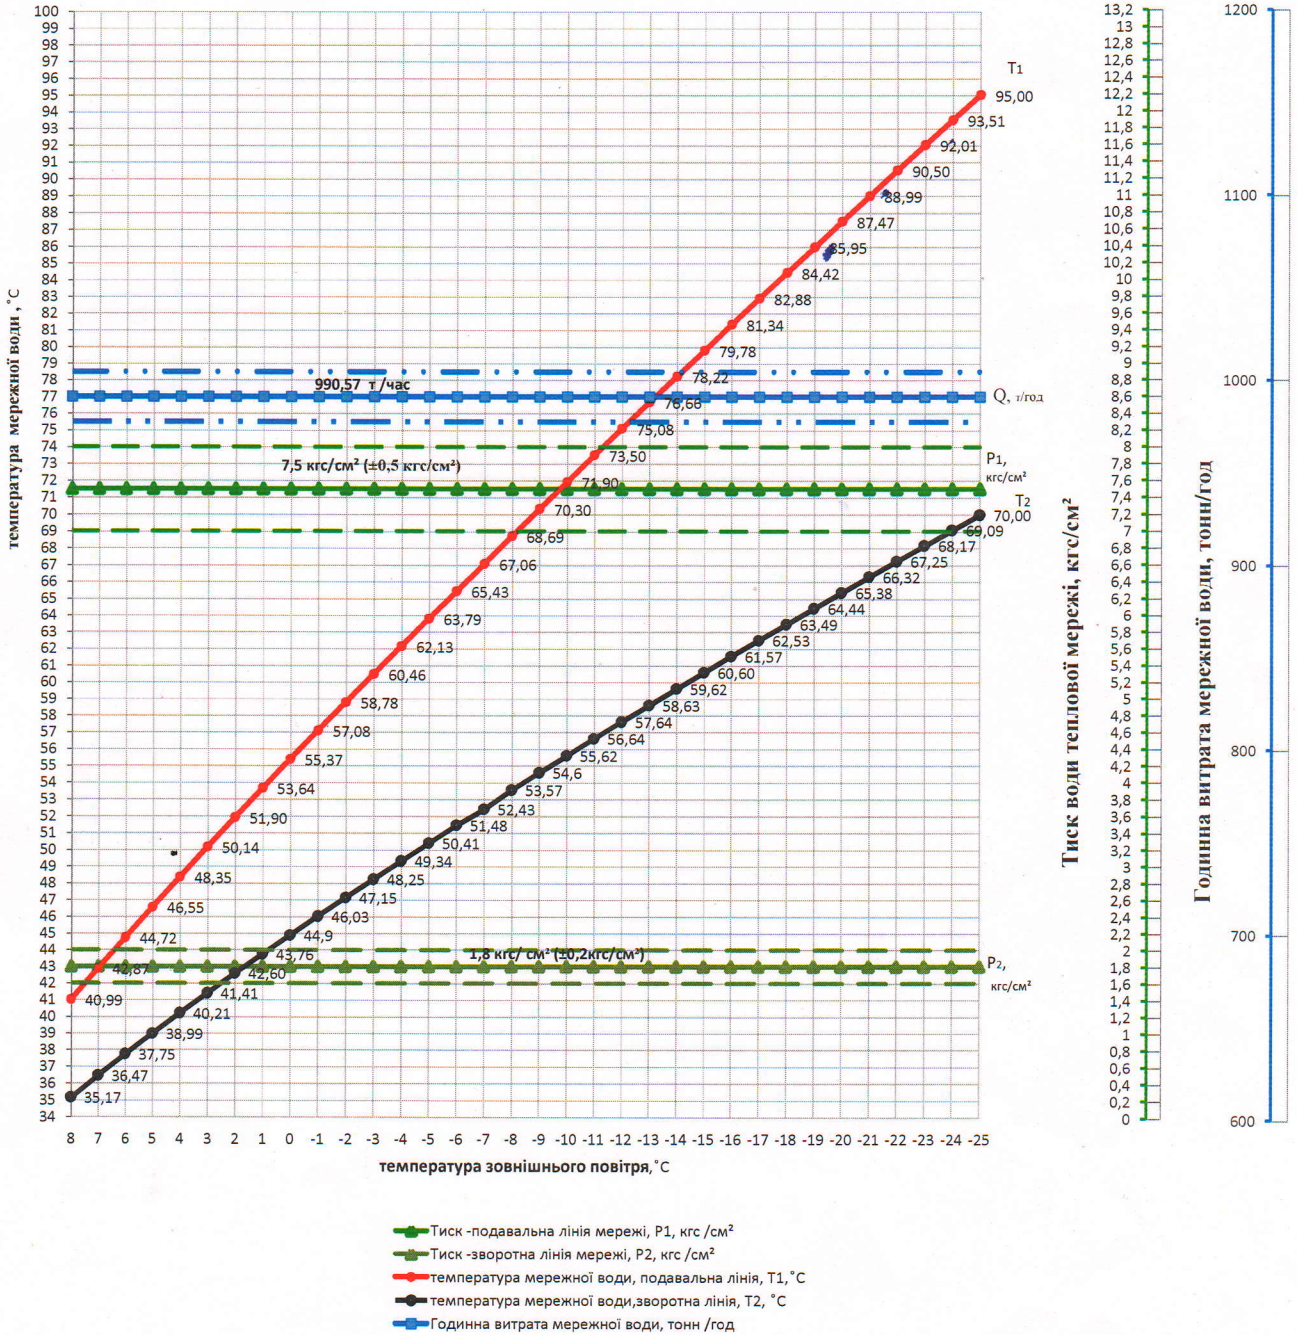

Примітка:

- 1.) параметри теплової мережі контролюються за приладами КТЦ ДТЕК Луганська ТЕС;
- 2.) відхилення температури мережної води в подавальній лінії теплової мережі ± 4 °C;
- 3.) відхилення тиску в подавальній лінії теплової мережі $\pm 0,5$ кгс/см².

Головний інженер

Начальник відділу збуту

С.М. ТИХОМИРОВ
В.М. САМКОВ